


Quick Guide: Mobil gas detektor enhed. Tilkobling af detektorer til mobilvogn.

Korrekt tilslutning af detektorer- bemærk # nummerering!

Detektorerne skal være tilsluttet og tændt i mindst 60 min før brug.

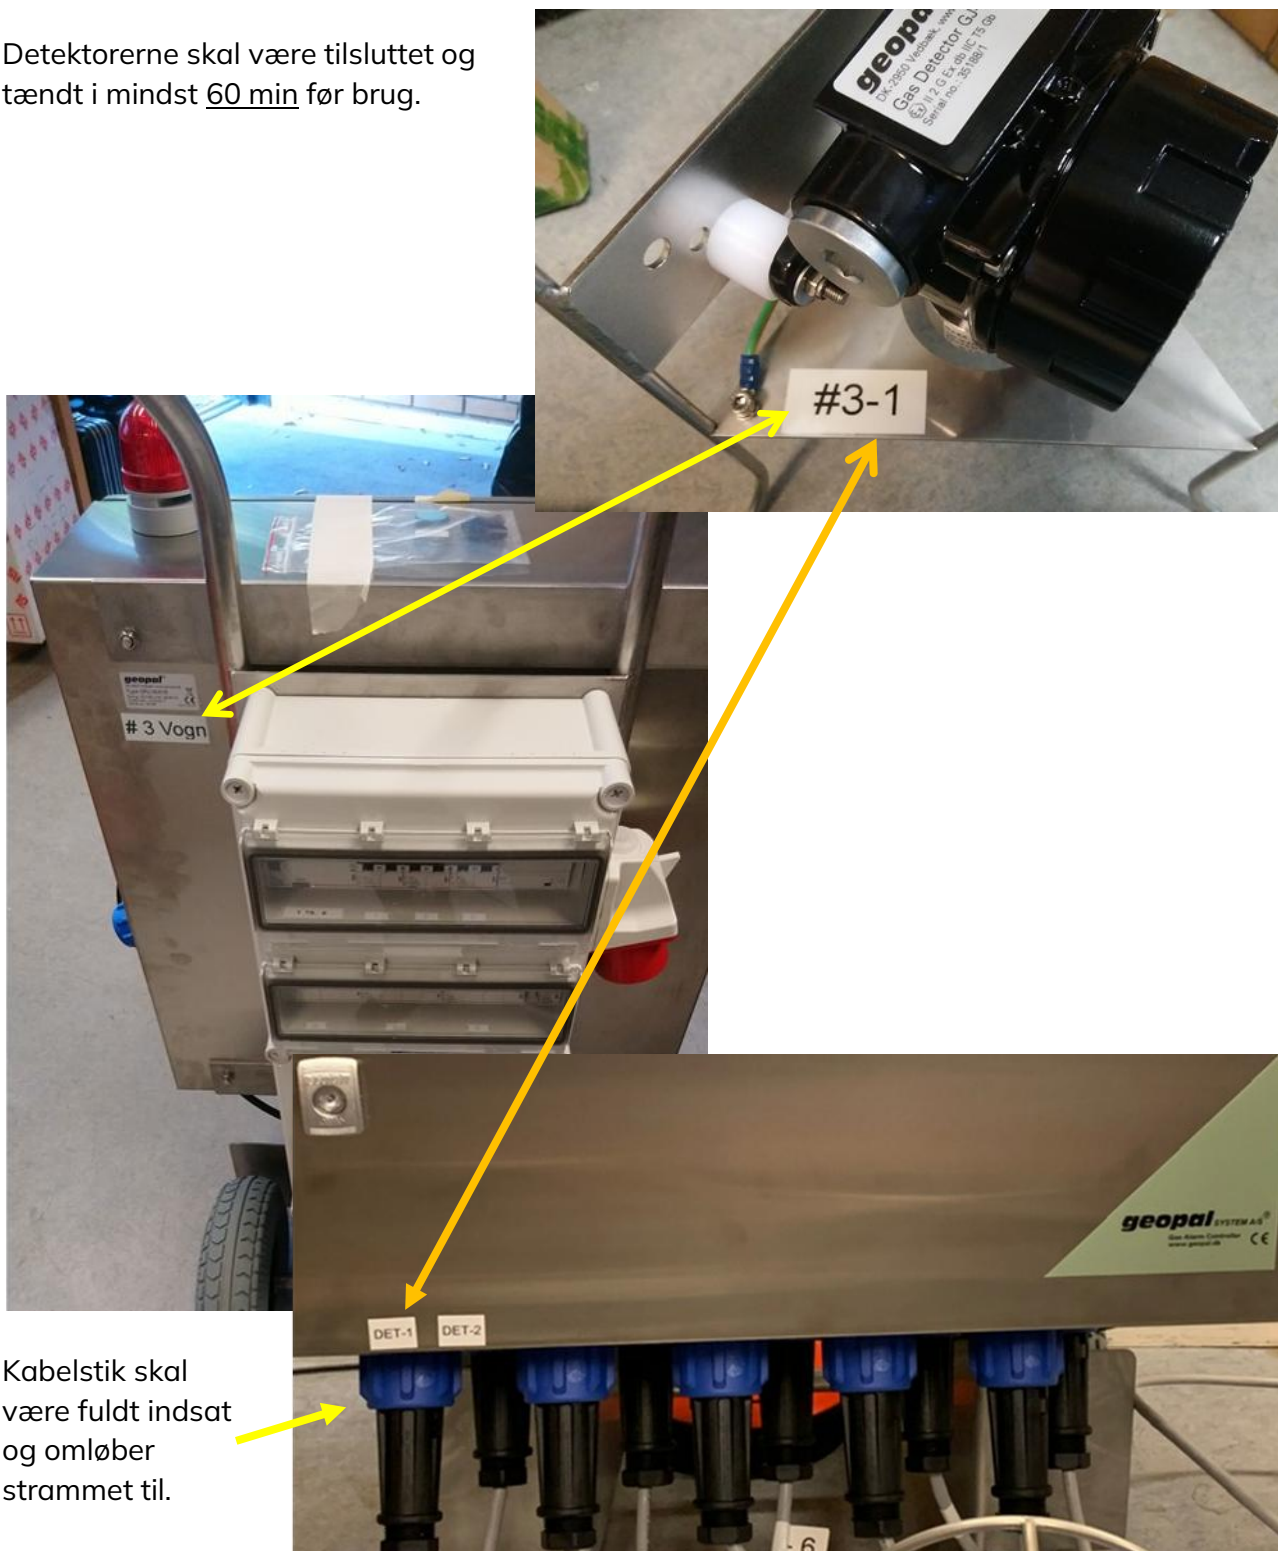

Kabelstik skal være fuldt indsat og omløber strammet til.

geopal®

Bygmarken 19 • DK-3520 Farum
+45 4567 0600 • info@geopal.dk • www.geopal.dk



PENDING

ITS-I 23ATEXQ36745

DBI reg. no 233.301

DIC444QMS